



รายงานผลกิจกรรมตรวจเช็คถังดับเพลิงในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

ที่ สบ ๗๔๐๐๑/๕๕๖

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรวจเช็คถังดับเพลิงในชุมชน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

ตามที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ได้รับการอนุมัติจัดกิจกรรมตรวจเช็คถังดับเพลิงในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงในการระงับเหตุเบื้องต้นในการระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชน ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยได้ทำการตรวจเช็คถังดับเพลิง ตามระยะเวลาในการตรวจสอบ จำนวน ๓ ครั้ง / ปีงบประมาณ ในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการติดตั้งถังดับเพลิงในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ – ๑๐ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นั้น

ในการนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ได้ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุนันโท มุลมะณี)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ทราบ

(นางเกษา จิตธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ทราบ

(นายกมลพันธ์ คงสมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

- ทราบ

(นายสนม ไส่ป่าสัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

รายงานผลกิจกรรมตรวจเช็คถังดับเพลิงในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกิจกรรม ตรวจเช็คถังดับเพลิงในชุมชน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการระงับเหตุเบื้องต้นป้องกันการติดต่อลุกลามที่เป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
๒. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ลักษณะการดำเนินงาน กิจกรรมต่อเนื่อง

ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การใช้จ่ายงบประมาณ

ตั้งงบประมาณไว้	จำนวน-..... บาท
เบิกจ่าย	จำนวน-..... บาท
คงเหลือ	จำนวน.....-..... บาท

เป้าหมาย

การประเมิน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การวัด	ผลที่ได้รับ
ผลผลิต : สามารถตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง ที่ได้รับการติดตั้งในชุมชน ในกลุ่มเป้าหมายได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้	- ตรวจนับจากจำนวนสถานที่ ที่เข้าตรวจสอบจริง - ตรวจสอบจากแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน	- ทำการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของเครื่องดับเพลิงที่ได้รับการติดตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือคิดเป็นจำนวนเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๑๕๔ ถึง ของกลุ่มเป้าหมายของเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือทั้งหมด ๒๐๐ ถึง	- สามารถตรวจเช็คเครื่องดับเพลิงที่ได้รับการติดตั้งในชุมชนในกลุ่มเป้าหมายได้เกินจำนวนที่กำหนดไว้ โดยทำการตรวจสอบครบทุกถึง
ผลลัพธ์ : ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือที่พร้อมใช้งานในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน และสามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันสถานการณ์	- จุดติดตั้งเครื่องดับเพลิงที่เข้าตรวจสอบจริง - ตรวจสอบจากแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน	- เครื่องดับเพลิงผ่านเกณฑ์ตรวจสอบอย่างน้อย ๑๕๔ เครื่องหรือร้อยละ ๘๐ ของเครื่องดับเพลิงที่ได้รับการติดตั้งในเขตชุมชน	- ตรวจเครื่องดับเพลิงผ่านเกณฑ์ตรวจสอบ ๑๐๐% หรือร้อยละ ๑๐๐

ปัญหา/อุปสรรค

- ในช่วงที่มีการออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจเช็คถังดับเพลิง บางครั้งเจ้าของสถานที่ ที่นำถังดับเพลิงไปติดตั้งไม่อยู่บ้าน จึงไม่สามารถตรวจเช็คได้ครบถ้วนทุกถังภายใน ๑ วัน
- ถังดับเพลิงที่นำไปติดตั้งให้ประชาชน เมื่อเกิดการชำรุดหรือมีการนำไปใช้ เจ้าของสถานที่ไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบ แต่จะทราบเมื่อได้มีการออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

- ควรเน้นย้ำให้ประชาชนที่ได้รับการติดตั้งถังดับเพลิง เมื่อมีการชำรุดหรือนำไปใช้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุ อีกทั้งเป็นการบำรุงรักษาวัสดุให้คงทนและมีการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบลลำปาง พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง หลายประการ ประการหนึ่งที่สำคัญคือ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๘ กำหนดให้นายจ้างบริหาร และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ส่งผลให้ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาโจรกรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนปัญหาจากสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้ง วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย วัสดุสารเคมี รวมถึงภัยธรรมชาติอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อดำรงชีวิตของมนุษย์ ทำให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Base Disaster Risk Management “CBDRM”) เริ่มทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปางเองมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ ๘๕,๓๔๕ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ๑๐ หมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบ และมีประชากรประมาณ ๖,๑๔๕ คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดแผนงานในการติดตั้งถังดับเพลิงเพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่ชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชากร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น จึงควรมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือในจุดที่ได้รับการติดตั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตรับผิดชอบ ซึ่งจะทำให้สามารถลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จึงจัดทำกิจกรรมการตรวจเช็คถังดับเพลิงในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางฯ ขึ้น เพื่อตรวจสอบความพร้อมของเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือที่ได้รับการติดตั้งภายในชุมชน รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการระงับเหตุอัคคีภัยในระยะแรกและสามารถใช้อุปกรณ์ในการระงับเหตุเบื้องต้นอย่างถูกต้องและปลอดภัยซึ่งส่งผลทำให้สามารถลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่ได้

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงในการระงับเหตุเบื้องต้นในการระงับเหตุอัคคีภัยภายในชุมชน
๒. เพื่อเป็นการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน
๓. เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในการเกิดอัคคีภัย

๓. เป้าหมาย

ทำการตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือที่ได้รับการติดตั้งภายในชุมชนพื้นที่ตำบลลำปาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

๔.๑ ผลผลิต

ทำการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของเครื่องดับเพลิงที่ได้รับการติดตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือคิดเป็นจำนวนเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๑๕๙ ถัง ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ๒๐๐ ถัง

๔.๒ ผลลัพธ์

ประชาชนมีเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ ที่มีความพร้อมในการระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชน

๕. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ดำเนินโครงการระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

๖. แผนในการปฏิบัติงาน

กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗												หมายเหตุ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ			↔										
๒. ดำเนินการประชุมผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงานการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิงที่ได้รับการติดตั้งในชุมชน				↔									
๓. ดำเนินการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิงที่ได้รับการติดตั้งในชุมชน ตามแผนการดำเนินงานโครงการ					←								→
๔. สรุปผลการฝึกอบรมโครงการให้ผู้บริหารทราบ												↔	

๗. สถานที่ดำเนินการ

ทำการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง ที่ได้รับการติดตั้งในชุมชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๘. งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม

งบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ เป็นค่าใช้จ่าย ในการซ่อมบำรุงเครื่องดับเพลิง เช่นเติมสารเคมีดับเพลิงต่างๆ ทั้งนี้สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายตามความเป็นจริง

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ ที่พร้อมใช้งานในการป้องกันและอัคคีภัยในชุมชน และสามารถกำหนดแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

๑๐.๒ ลดผลกระทบและความสูญเสียจากการเกิดอัคคีภัยในชุมชน

๑๑. การประเมินผลโครงการ

การประเมิน	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การวัด
ผลผลิต : สามารถตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง ที่ได้รับการติดตั้งในชุมชน ในกลุ่มเป้าหมายได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้	- ตรวจนับจากจำนวนสถานที่ที่เข้าตรวจสอบจริง - ตรวจสอบจากแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน	- ทำการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของเครื่องดับเพลิงที่ได้รับการติดตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือคิดเป็นจำนวนเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๑๕๙ ถึง ของกลุ่มเป้าหมายของเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือทั้งหมด ๒๐๐ ถึง
ผลลัพธ์ : ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือที่พร้อมใช้งานในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน และสามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันสถานการณ์	- จุดติดตั้งเครื่องดับเพลิงที่เข้าตรวจสอบจริง - ตรวจสอบจากแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน	- เครื่องดับเพลิงผ่านเกณฑ์ตรวจสอบอย่างน้อย ๑๕๙ เครื่องหรือร้อยละ ๘๐ ของเครื่องดับเพลิงที่ได้รับการติดตั้งในเขตชุมชน

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมเช็คถังดับเพลิงในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เริ่มดำเนินการเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยได้ทำการตรวจเช็คถังดับเพลิง ตามระยะเวลาในการตรวจสอบ จำนวน ๓/ครั้ง ปีงบประมาณ ในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการติดตั้งเพลิงในพื้นที่หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน ๒๐๐ ถัง โดยได้ดำเนินการตรวจเช็คถังดับเพลิง รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ถัง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตรวจเช็คถังดับเพลิง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของถังดับเพลิงด้วยสายตา เช่น ถังไม่เป็นสนิม สายไม่ชำรุด
- ตรวจมาตรวัดแรงดันถังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบสารดับเพลิงในถังโดยการพลิกคว่ำถังดับเพลิง ต้องมีการเคลื่อนตัวลงมาของสารดับเพลิง
- บันทึกผลการตรวจลงในแบบรายงาน และบันทึกย่อในแบบรายงานที่แขวนไว้ที่ถังดับเพลิง



แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรมตรวจเช็คถังดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การดำเนินการออกปฏิบัติงานตรวจสอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑. ดำเนินการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ใน พื้นที่ หมู่ที่ ๑ - ๑๐ จำนวน ๒๐๐ ถัง	สามารถตรวจสอบครบตามจำนวนที่ ได้รับการติดตั้งทั้งหมด ๒๐๐ ถัง พบว่า ๑. มีการใช้งาน จำนวน ๑ ถัง ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ๒. มีแรงดันลมภายในหมดจำนวน ๓ ถัง ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๐ ๓. มีการชำรุด เนื่องจากการเกิดสนิม จำนวน ๓ ถัง ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔	ทำการแก้ไขโดยการบรรจุสาร ดับเพลิง เต็มลมไนโตรเจน พร้อมเปลี่ยนลูกยางใหม่ และ นำไปติดตั้ง ณ จุดเดิม เรียบร้อยแล้ว
๒. ดำเนินการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และใน ระหว่างวันที่ ๑-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ใน พื้นที่ หมู่ที่ ๑-๑๐ จำนวน ๒๐๐ ถัง	สามารถตรวจสอบครบตามจำนวนที่ ได้รับการติดตั้งทั้งหมด ๒๐๐ ถัง พบว่า มีการใช้งาน จำนวน ๓ ถัง ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔	ทำการแก้ไขโดยการ บรรจุสาร ดับเพลิง พร้อมไปติดตั้ง ณ จุด เดิมเรียบร้อยแล้ว
๓. ดำเนินการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๑,๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๑๐ จำนวน ๒๐๐ ถัง	สามารถตรวจสอบครบตามจำนวนที่ ได้รับการติดตั้งทั้งหมด ๒๐๐ ถัง พบว่า แรงดันลมภายในถังหมดจำนวน ๑ ถัง ในพื้นที่หมู่ที่ ๔	นำกลับ และยังไม่ได้ ดำเนินการแก้ไข
๔. ดำเนินการตรวจสอบพิเศษ โดยการ ตรวจสอบ ณ ที่ทำการ อบต.ชำผักแพว และศพด. ชำผักแพว ศพด.โคกกรุง รวม ๙ ถัง จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ - ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สามารถตรวจสอบครบตามจำนวนที่ ได้รับการติดตั้งทั้งหมด ๙ ถัง พบว่าถัง ดับเพลิงที่ติดตั้ง ณ ศพด.โคกกรุงมีการ ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๑ ถัง	นำกลับ เนื่องจากไม่สามารถ ใช้งานได้

ส่วนที่ ๓
การใช้จ่ายงบประมาณ

- ไม่ใช้งบประมาณ

ส่วนที่ ๔

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

๑. การบรรลุวัตถุประสงค์

- ๑.๑. สามารถเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงในการระงับเหตุเบื้องต้นในการระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชน
- ๑.๒. ประชาชนในพื้นที่มีอุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน

๒. การบรรลุเป้าหมาย

เป้าหมาย ทำการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของเครื่องดับเพลิงที่ได้รับการติดตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือคิดเป็นจำนวนเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๑๕๙ ถึง ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ๒๐๐ ถึง ที่ได้รับการติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ

ผลการดำเนินการ ประชาชนมีเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ ที่มีความพร้อมในการระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชน

๓. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

๓.๑ ผลผลิต : สามารถตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง ที่ได้รับการติดตั้งในชุมชน ในกลุ่มเป้าหมายได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้

๓.๒ ผลลัพธ์ : ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ ที่พร้อมใช้งานในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน และสามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันสถานการณ์ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงผ่านเกณฑ์ตรวจสอบ จำนวน ๑๙๘ ถึง หรือร้อยละ ๙๙.๐๓ ของเครื่องดับเพลิงที่ได้รับการติดตั้งในเขตชุมชน และทำการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงที่ได้รับการติดตั้ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ศพด ชำผักแพว และ ศพด โคกกรุง รวมจำนวน ๙ ถึง รวมตรวจสอบทั้งหมด ๒๐๗ ถึง ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบจำนวน ๒๐๕ ถึง หรือร้อยละ ๙๙.๐๓

๔. ปัญหา/อุปสรรค


- ในช่วงที่มีการออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจเช็คถังดับเพลิง บางครั้งเจ้าของสถานที่ที่นำถังดับเพลิงไปติดตั้งไม่อยู่บ้าน จึงไม่สามารถตรวจเช็คได้ครบทุกถังภายใน ๑ วัน
- ถังดับเพลิงที่นำไปติดตั้งให้ประชาชน เมื่อเกิดการชำรุดหรือมีการนำไปใช้ เจ้าของสถานที่ไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบ แต่จะทราบเมื่อได้มีการออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

๕. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

- ควรเน้นย้ำให้ประชาชนที่ได้รับการติดตั้งถังดับเพลิง เมื่อมีการชำรุดหรือนำไปใช้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุ อีกทั้งเป็นการบำรุงรักษาวัสดุให้คงทนและมีการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น
- เพื่อให้การตรวจสอบถังดับเพลิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน ที่ได้รับการติดตั้งถังดับเพลิงให้

ภาคผนวก

แผนที่จุดติดตั้งถังดับเพลิง หมู่ที่ 1 บ้านดง
องค์การบริหารส่วนตำบลจำฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

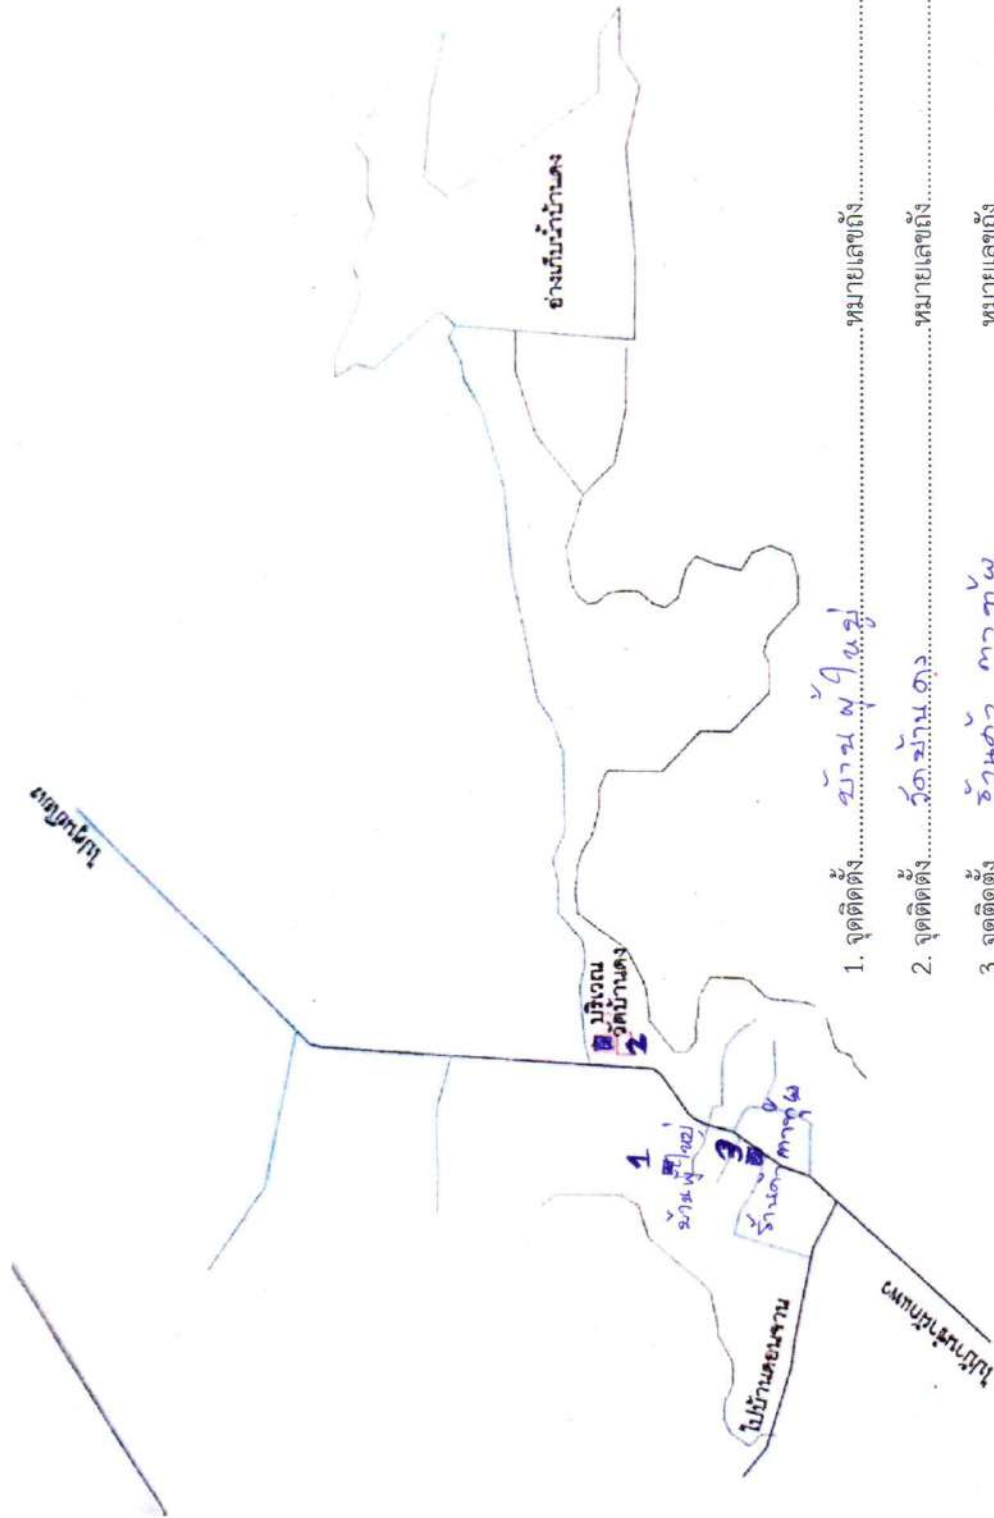

1. จุดติดตั้ง..... หมายถึง.....
2. จุดติดตั้ง..... หมายถึง.....
3. จุดติดตั้ง..... หมายถึง.....
4. จุดติดตั้ง..... หมายถึง.....
5. จุดติดตั้ง..... หมายถึง.....
6. จุดติดตั้ง..... หมายถึง.....
7. จุดติดตั้ง..... หมายถึง.....
8. จุดติดตั้ง..... หมายถึง.....
9. จุดติดตั้ง..... หมายถึง.....



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0035	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ชั้น 1 วันผู้ช่วย วัน

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
28/04/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
24/06/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
28/09/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
26/01/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
20/04/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
26/07/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
25/11/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
23/03/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
22/06/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
27/09/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
23/01/67	/		/		/		/			/	วิบูลย์
25/03/67	/		/		/		/			/	วิบูลย์

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(/) ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน	นาย วิบูลย์ พันธุ์สิงห์
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0036	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ชั้น 1 จัดมัลล

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	คุณนิโก
28/04/64	/		/		/		/			/	คุณนิโก
24/06/64	/		/		/		/			/	คุณนิโก
28/09/64	/		/		/		/			/	คุณนิโก
26/01/65	/		/		/		/			/	คุณนิโก
20/04/65	/		/		/		/			/	คุณนิโก
26/07/65	/		/		/		/			/	คุณนิโก
25/11/65	/		/		/		/			/	คุณนิโก
23/03/66	/		/		/		/			/	คุณนิโก
22/06/66	/		/		/		/			/	คุณนิโก
27/09/66	/		/		/		/			/	คุณนิโก
23/01/67	/		/		/		/			/	คุณนิโก
25/03/67	/		/		/		/			/	คุณนิโก

ภาพถังปกติ

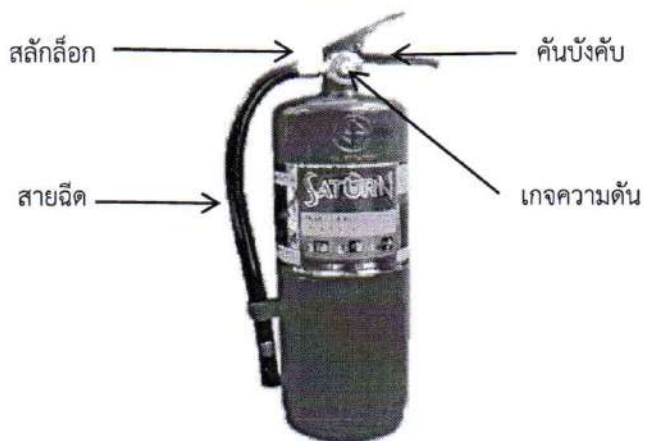

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

☒ ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน	นาง นิโก นันทน
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0037	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ชั้น 1 วิชาชีว ภาทัญ


วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	วิมลพร
28/04/64	/		/		/		/			/	วิมลพร
24/06/64	/		/		/		/			/	วิมลพร
28/09/64	/		/		/		/			/	วิมลพร
26/01/65	/		/		/		/			/	วิมลพร
20/04/65	/		/		/		/			/	วิมลพร
26/07/65	/		/		/		/			/	วิมลพร
25/11/65	/		/		/		/			/	วิมลพร
23/03/66	/		/		/		/			/	วิมลพร
22/06/66	/		/		/		/			/	วิมลพร
27/09/66	/		/		/		/			/	วิมลพร
23/01/67	/		/		/		/			/	วิมลพร
25/03/67	/		/		/		/			/	วิมลพร

ภาพถังปกติ สลักล็อก  คันบังคับ เกจความดัน หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน	รายละเอียดการชำรุด <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> </table> สาเหตุการชำรุด (/) ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ผู้รายงาน</td> <td>นาย วิมลพร นันทะวงษ์</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่ง</td> <td>อำนวยการ</td> </tr> <tr> <td>วันที่</td> <td></td> </tr> </table>					ผู้รายงาน	นาย วิมลพร นันทะวงษ์	ตำแหน่ง	อำนวยการ	วันที่	
ผู้รายงาน	นาย วิมลพร นันทะวงษ์										
ตำแหน่ง	อำนวยการ										
วันที่											

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ร.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.

แผนที่จุดติดตั้งถังดับเพลิง หมู่ที่ 2 บ้านโคกกรุง
องค์การบริหารส่วนตำบลจำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

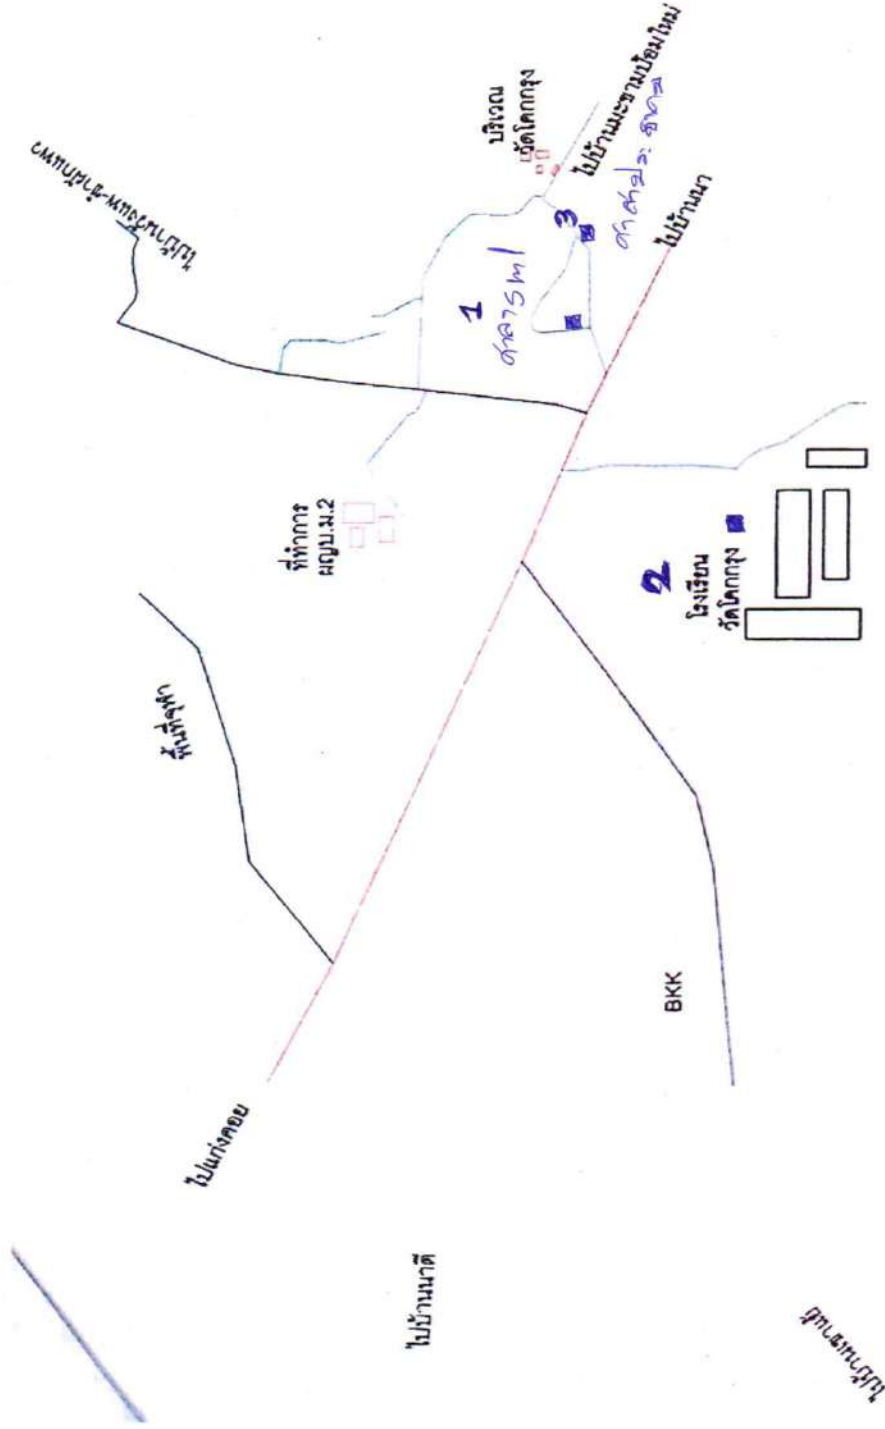

1. จุดติดตั้ง..... ตำบล 5m1..... หมายเลขถัง..... หมายถึง.....
2. จุดติดตั้ง..... โรงเรียน วัดโคกกรุง..... หมายเลขถัง..... หมายถึง.....
3. จุดติดตั้ง..... ตำบล 5m1..... หมายเลขถัง..... หมายถึง.....
4. จุดติดตั้ง.......... หมายเลขถัง..... หมายถึง.....




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0030	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ชั้น 2 ศาลา 5m1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	✓		✓		✓		✓			✓	วิไลวรรณ
28/04/64	✓		✓		✓		✓			✓	วิไลวรรณ
24/06/64	✓		✓		✓		✓			✓	วิไลวรรณ
28/09/64	✓		✓		✓		✓			✓	วิไลวรรณ
26/01/65	✓		✓		✓		✓			/	วิไลวรรณ
20/04/65	✓		✓		✓		✓			✓	วิไลวรรณ
26/07/65	✓		✓		✓		✓			/	วิไลวรรณ
25/11/65	✓		✓		✓		✓			/	วิไลวรรณ
23/03/66	✓		✓		✓		✓			/	วิไลวรรณ
22/06/66	✓		✓		✓		✓			✓	วิไลวรรณ
27/09/66	✓		✓		✓		✓			✓	วิไลวรรณ
23/01/67	✓		✓		✓		✓			✓	วิไลวรรณ
25/03/67	✓		✓		✓		✓			✓	วิไลวรรณ

ภาพถังปกติ

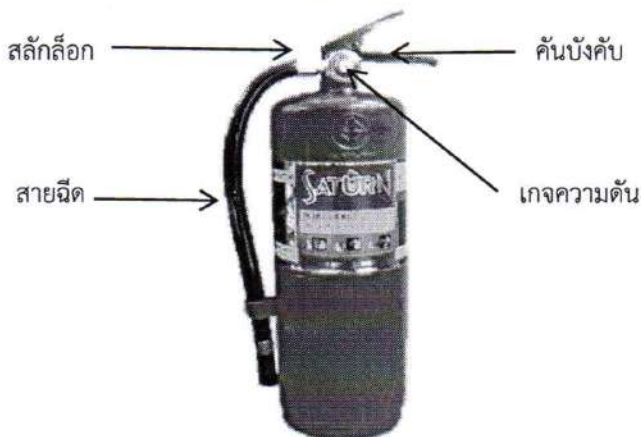

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(✓) ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

นาย วิไลวรรณ นันทะวงษ์

ตำแหน่ง

ช่างเทคนิค

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0029	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ชั้น 2 หอเรียน วิทยาลัย

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	✓		✓		✓		✓			✓	วิมล
28/04/64	✓		✓		✓		✓			✓	วิมล
24/06/64	✓		✓		✓		✓			✓	วิมล
28/08/64	✓		✓		✓		✓			✓	วิมล
26/01/65	✓		✓		✓		✓			✓	วิมล
28/04/65	✓		✓		✓		✓			✓	วิมล
26/07/65	✓		✓		✓		✓			✓	วิมล
25/11/65	✓		✓		✓		✓			✓	วิมล
23/03/66	✓		✓		✓		✓			✓	วิมล
22/06/66	✓		✓		✓		✓			✓	วิมล
27/09/66	✓		✓		✓		✓			✓	วิมล
23/01/67	✓		✓		✓		✓			✓	วิมล
25/03/67	✓		✓		✓		✓			✓	วิมล

ภาพถังปกติ

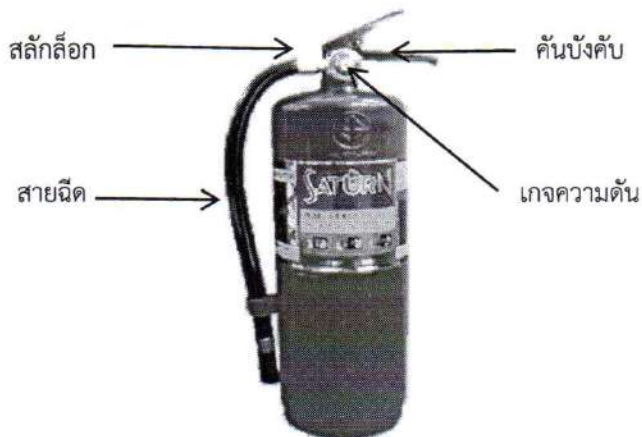

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

☒ ใช้งาน ☐ หมดอายุ ☐ อื่นๆ

ผู้รายงาน

วิมล วิมล

ตำแหน่ง

วิมล

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ร.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0028	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	นฟ 2 ศาลา ประราชดบ


วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		✓		✓			/	วิมล
28/04/64	/		/		✓		✓			/	วิมล
24/06/64	/		/		✓		✓			/	วิมล
28/09/64	/		/		✓		✓			/	วิมล
26/01/65	/		/		✓		✓			/	วิมล
20/04/65	/		✓		✓		✓			/	วิมล
26/07/65	/		✓		✓		✓			/	วิมล
25/11/65	/		/		✓		✓			/	วิมล
23/03/66	/		/		✓		✓			/	วิมล
22/06/66	/		/		✓		✓			/	วิมล
27/09/66	/		/		✓		✓			/	วิมล
23/01/67	/		/		✓		✓			/	วิมล
25/03/67	/		/		✓		✓			/	วิมล

ภาพถังปกติ สลักลิ้น สายฉีด  คันบังคับ เกจความดัน หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน	รายละเอียดการชำรุด <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> </table> สาเหตุการชำรุด ☒ ใช้งาน ☐ หมดอายุ ☐ อื่นๆ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ผู้รายงาน</td> <td>วศน วิมล ภาณุพงศ์</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่ง</td> <td>อำนวยการ</td> </tr> <tr> <td>วันที่</td> <td></td> </tr> </table>					ผู้รายงาน	วศน วิมล ภาณุพงศ์	ตำแหน่ง	อำนวยการ	วันที่	
ผู้รายงาน	วศน วิมล ภาณุพงศ์										
ตำแหน่ง	อำนวยการ										
วันที่											

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.

แผนที่จุดติดตั้งถังดับเพลิง หมู่ที่ 3 บ้านช้างแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแก้ว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

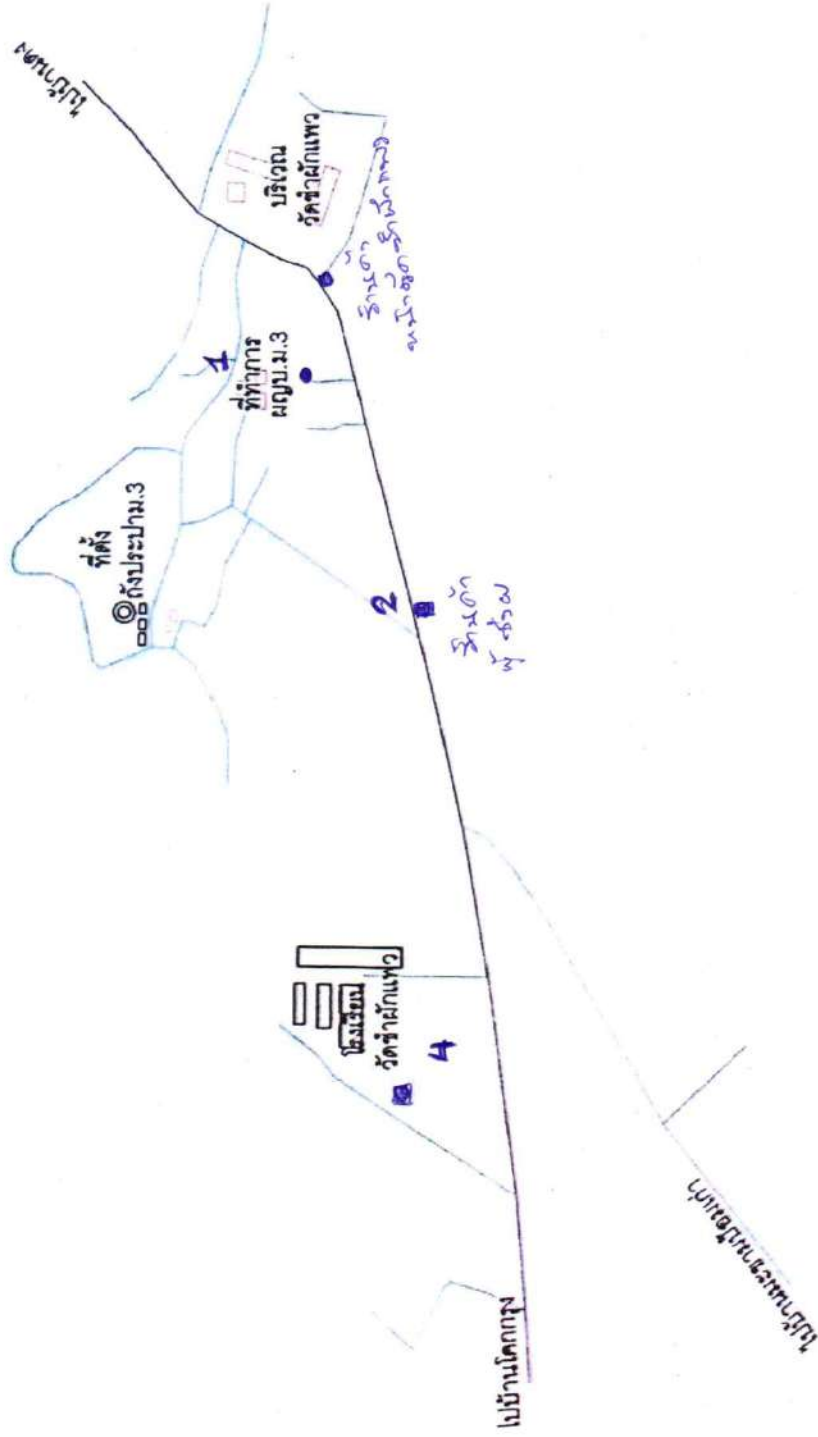

1. จุดติดตั้ง.....บ้าน ผู่ใหญ่.....หมายเลขถึง.....หมายถึง.....
2. จุดติดตั้ง.....บ้าน ร้านดำ ผู่จั่ว.....หมายเลขถึง.....หมายถึง.....
3. จุดติดตั้ง.....ร้านดำ หนองน้ำแม่หมื่น.....หมายเลขถึง.....หมายถึง.....
4. จุดติดตั้ง.....วัดช้างแก้ว.....หมายเลขถึง.....หมายถึง.....




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0027	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ชั้น 3 ร้านผู้ขายร้าน

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	วิเชียร
28/04/64	/		/		/		/			/	วิเชียร
28/06/64	/		/		/		/			/	วิเชียร
28/09/64	/		/		/		/			/	วิเชียร
26/01/65	/		/		/		/			/	วิเชียร
20/04/65	/		/		/		/			/	วิเชียร
26/07/65	/		/		/		/			/	วิเชียร
25/11/65	/		/		/		/			/	วิเชียร
23/03/68	/		/		/		/			/	วิเชียร
22/06/66	/		/		/		/			/	วิเชียร
27/09/66	/		/		/		/			/	วิเชียร
23/01/67	/		/		/		/			/	วิเชียร
25/03/67	/		/		/		/			/	วิเชียร

ภาพถังปกติ

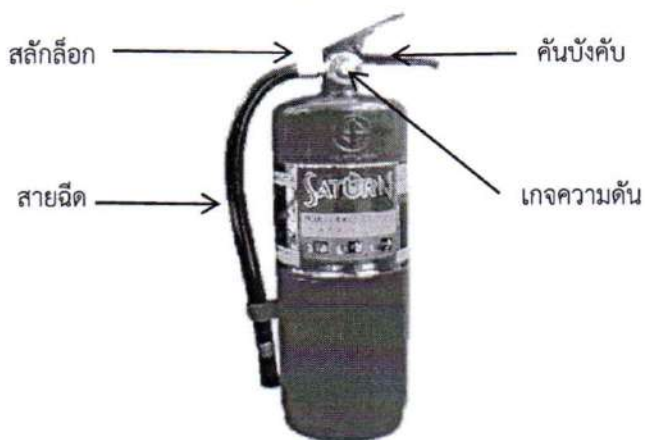

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(/) ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

นาย วิเชียร วัฒนศิริ

ตำแหน่ง

ช่างเทคนิค

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ร.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0026	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ชั้น 3 บ้านรัตน ผู้ร่วม ผู้ใหม่ บ้าน

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	อ.อ.อ.อ.
28/04/64	/		/		/		/			/	อ.อ.อ.อ.
24/06/64	/		/		/		/			/	อ.อ.อ.อ.
28/09/64	/		/		/		/			/	อ.อ.อ.อ.
26/01/65	/		/		/		/			/	อ.อ.อ.อ.
20/04/65	/		/		/		/			/	อ.อ.อ.อ.
26/07/65	/		/		/		/			/	อ.อ.อ.อ.
25/11/65	/		/		/		/			/	อ.อ.อ.อ.
23/03/66	/		/		/		/			/	อ.อ.อ.อ.
22/06/66	/		/		/		/			/	อ.อ.อ.อ.
27/09/66	/		/		/		/			/	อ.อ.อ.อ.
23/01/67	/		/		/		/			/	อ.อ.อ.อ.
25/03/67	/		/		/		/			/	อ.อ.อ.อ.

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(/) ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

นาย อ.อ.อ.อ. อ.อ.อ.อ.

ตำแหน่ง

อ.อ.อ.อ.

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ 3 เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0025	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	นส/3 รั้วแก้ว นมรี วัดจรัญญ์ 1 แขวง

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	วิษณุ
28/04/64	/		/		/		/			/	วิษณุ
24/06/64	/		/		/		/			/	วิษณุ
28/09/64	/		/		/		/			/	วิษณุ
26/01/65	/		/		/		/			/	วิษณุ
25/04/65	/		/		/		/			/	วิษณุ
26/07/65	/		/		/		/			/	วิษณุ
25/11/65	/		/		/		/			/	วิษณุ
23/03/66	/		/		/		/			/	วิษณุ
22/06/66	/		/		/		/			/	วิษณุ
27/09/66	/		/		/		/			/	วิษณุ
23/01/67	/		/		/		/			/	วิษณุ
25/03/67	/		/		/		/			/	วิษณุ

ภาพถังปกติ

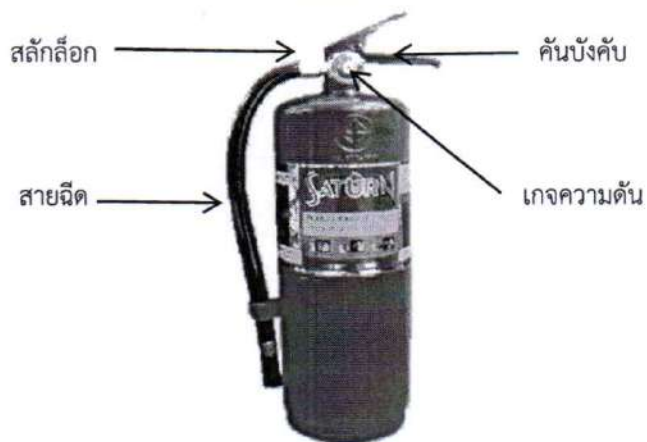

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(/) ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

นาย วิษณุ จันทร์

ตำแหน่ง

ตัวمانนิง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ 3 เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0024	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ชั้น 3 โรงเรือน วัดช้างแก้ว

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25 / 02 / 64	/		/		/		/			/	วิมล
28 / 04 / 64	/		/		/		/			/	วิมล
24 / 06 / 64	/		/		/		/			/	วิมล
28 / 09 / 64	/		/		/		/			/	วิมล
26 / 01 / 65	/		/		/		/			/	วิมล
20 / 04 / 65	/		/		/		/			/	วิมล
26 / 07 / 65	/		/		/		/			/	วิมล
25 / 11 / 65	/		/		/		/			/	วิมล
23 / 03 / 66	/		/		/		/			/	วิมล
22 / 06 / 66	/		/		/		/			/	วิมล
27 / 09 / 66	/		/		/		/			/	วิมล
23 / 01 / 67	/		/		/		/			/	วิมล
25 / 03 / 67	/		/		/		/			/	วิมล

ภาพถังปกติ

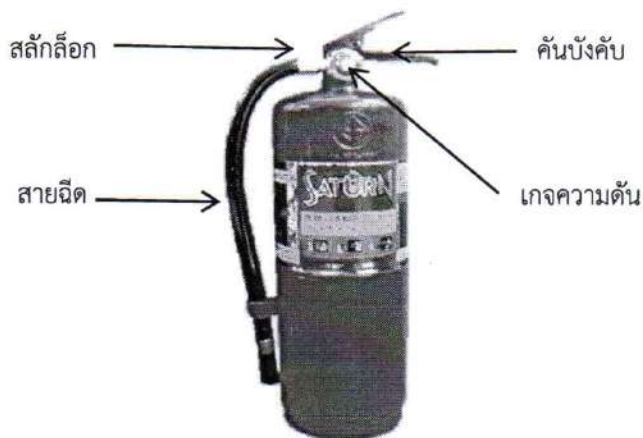

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

☒ ใช้งาน ☐ หมดอายุ ☐ อื่นๆ

ผู้รายงาน

นาย วิมล ขันดี

ตำแหน่ง


ช่างเทคนิค

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ 3 เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.

แผนที่จุดติดตั้งถังดับเพลิง หมู่ที่ 4 บ้านดอนจาน
องค์การบริหารส่วนตำบลซำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

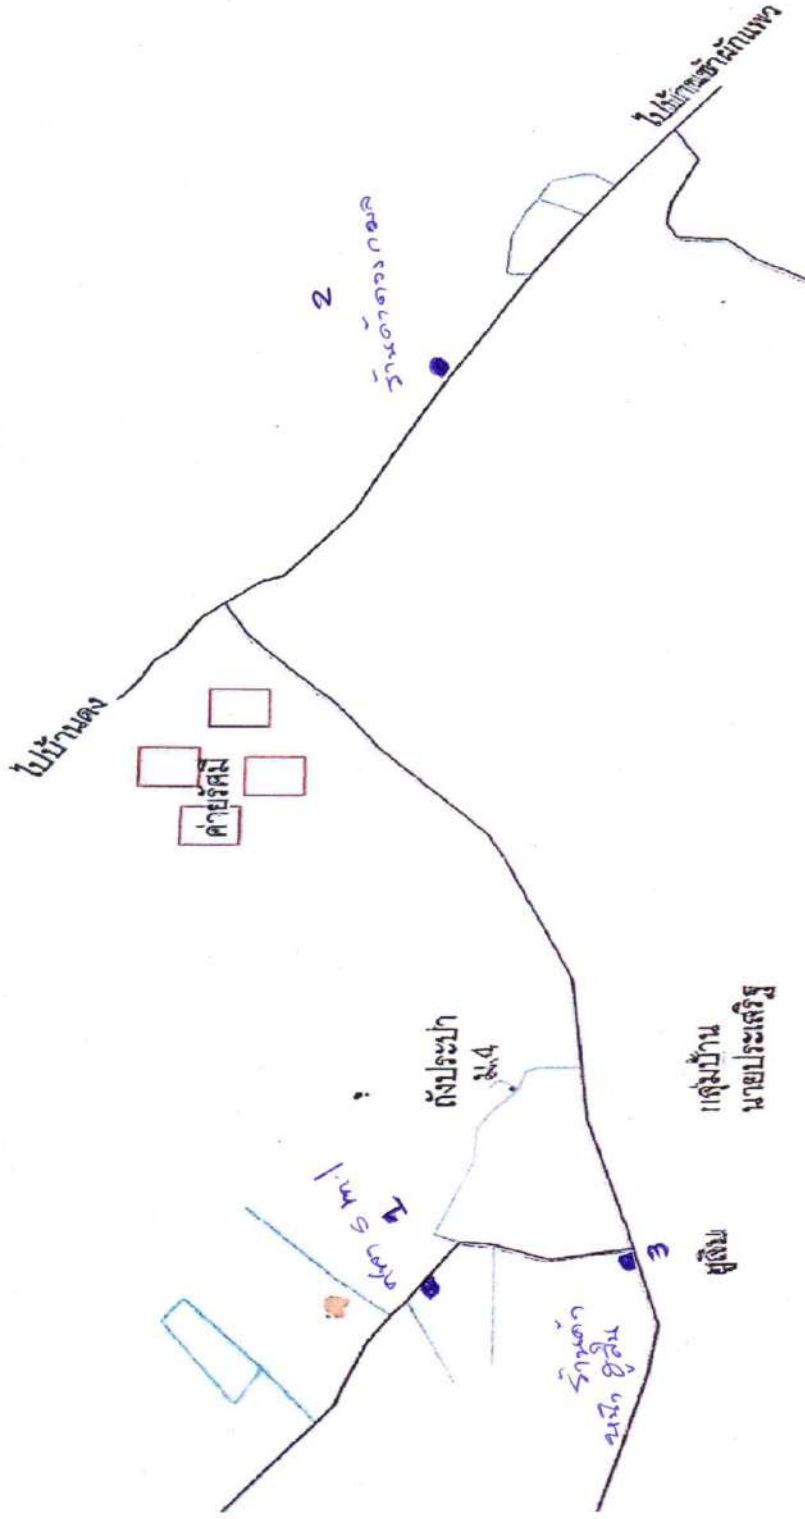

1. จุดติดตั้ง..... 1. บ้านดอนจาน 5 ม. 1..... หมายเลขถัง..... 1. บ้านดอนจาน 5 ม. 1..... หมายเลขถัง.....
2. จุดติดตั้ง..... 2. บ้านดอนจาน 2..... หมายเลขถัง..... 2. บ้านดอนจาน 2..... หมายเลขถัง.....
3. จุดติดตั้ง..... 3. บ้านดอนจาน 3..... หมายเลขถัง..... 3. บ้านดอนจาน 3..... หมายเลขถัง.....
4. จุดติดตั้ง..... 4. บ้านดอนจาน 4..... หมายเลขถัง..... 4. บ้านดอนจาน 4..... หมายเลขถัง.....




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0023	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ชั้น 4 อาคาร 5 มล

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	วิจิตร
28/04/64	/		/		/		/			/	วิจิตร
24/06/64	/		/		/		/			/	วิจิตร
28/09/64	/		/		/		/			/	วิจิตร
26/01/65	/		/		/		/			/	วิจิตร
20/04/65	/		/		/		/			/	วิจิตร
26/07/65	/		/		/		/			/	วิจิตร
25/11/65	/		/		/		/			/	วิจิตร
23/03/66	/		/		/		/			/	วิจิตร
22/06/66	/		/		/		/			/	วิจิตร
27/09/66	/		/		/		/			/	วิจิตร
23/01/67	/		/		/		/			/	วิจิตร
25/03/67	/		/		/		/			/	วิจิตร

ภาพถังดับเพลิง

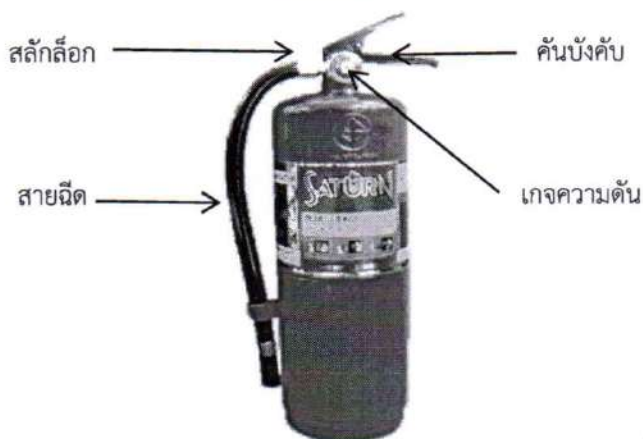

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(/) ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

นาย วิจิตร นิลศิริเดช

ตำแหน่ง

ช่างเทคนิค

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ 3 เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0022	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	นร/4 ร้านค้า ต.ว.ก.ล

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	วิมล
28/04/64	/		/		/		/			/	วิมล
24/06/64	/		/		/		/			/	วิมล
28/09/64	/		/		/		/			/	วิมล
26/01/65	/		/		/		/			/	วิมล
20/04/65	/		/		/		/			/	วิมล
26/07/65	/		/		/		/			/	วิมล
25/11/65	/		/		/		/			/	วิมล
23/03/66	/		/		/		/			/	วิมล
22/06/66	/		/		/		/			/	วิมล
27/09/66	/		/		/		/			/	วิมล
23/01/67	/		/		/		/			/	วิมล
25/03/67	/		/		/		/			/	วิมล

ภาพถังปกติ

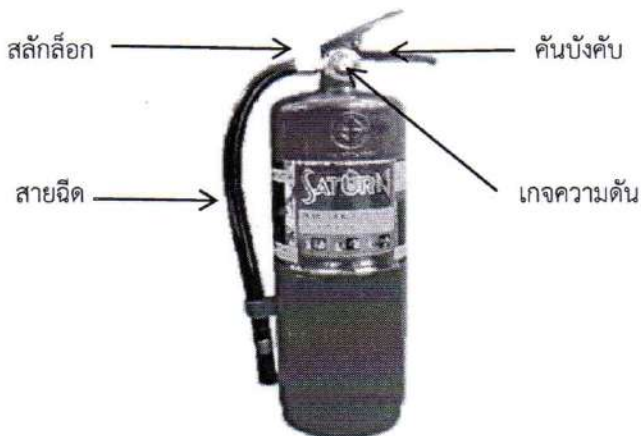

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

☒ ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน	วิมล วิมล
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0021	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ชั้น 4 รักแก้ว นมิก บูมมริ อูนิ

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	วิมล
28/04/64	/		/		/		/			/	วิมล
24/06/64	/		/		/		/			/	วิมล
28/09/64	/		/		/		/			/	วิมล
26/01/65	/		/		/		/			/	วิมล
20/04/65	/		/		/		/			/	วิมล
26/07/65	/		/		/		/			/	วิมล
25/11/65	/		/		/		/			/	วิมล
23/03/66	/		/		/		/			/	วิมล
22/06/66	/		/		/		/			/	วิมล
27/09/66	/		/		/		/			/	วิมล
23/01/67	/		/		/		/			/	วิมล
25/03/67	/		/		/		/			/	วิมล

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

☒ ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน	นาย วิมล งามวิมล
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.

แผนที่จุดติดตั้งถังดับเพลิง หมู่ที่ 5 บ้านป่าไผ่



1. จุดตัดต่าง.....

2. จุดตัดตั้ง..... 41.15 m

3. จุดตัดตั้ง..... ๒๕๖๗๐๑๖๑๖๑.....

4. จุดตัดตั้ง..... ๘๗๕๖๖




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0020	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ชั้น 5 บ้าน 5/25/25

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
28/04/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
24/06/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
28/09/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
26/01/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
20/04/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
26/07/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
25/11/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
23/03/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
22/06/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
27/09/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
23/01/67	/		/		/		/			/	วิบูลย์
25/03/67	/		/		/		/			/	วิบูลย์

ภาพถังปกติ

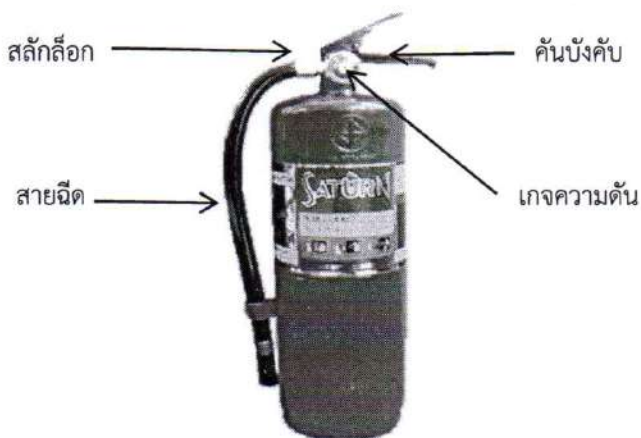

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

☒ ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

นาย วิบูลย์ นามดี

ตำแหน่ง

ช่างเทคนิค

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ร.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0019	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ชั้น 5 อาคาร 5 ml

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	จิระพร
28/04/64	/		/		/		/			/	จิระพร
24/06/64	/		/		/		/			/	จิระพร
28/09/64	/		/		/		/			/	จิระพร
26/01/65	/		/		/		/			/	จิระพร
20/04/65	/		/		/		/			/	จิระพร
26/07/65	/		/		/		/			/	จิระพร
25/11/65	/		/		/		/			/	จิระพร
23/03/66	/		/		/		/			/	จิระพร
22/06/66	/		/		/		/			/	จิระพร
27/09/66	/		/		/		/			/	จิระพร
23/01/67	/		/		/		/			/	จิระพร
25/03/67	/		/		/		/			/	จิระพร

ภาพถังปกติ

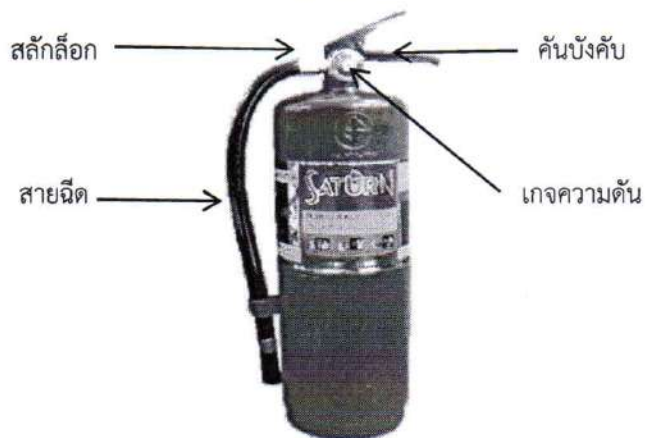

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(/) ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

จ.พ. จิระพร ชื่นดีพิน

ตำแหน่ง

ช่างเทคนิค

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0018	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ชั้น 5 อาคาร วัง ๑/๗

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/	/	/			/	วิบูลย์
28/04/64	/		/		/	/	/			/	วิบูลย์
24/06/64	/		/		/	/	/			/	วิบูลย์
28/09/64	/		/		/	/	/			/	วิบูลย์
26/01/65	/		/		/	/	/			/	วิบูลย์
20/04/65	/		/		/	/	/			/	วิบูลย์
26/07/65	/		/		/	/	/			/	วิบูลย์
25/11/65	/		/		/	/	/			/	วิบูลย์
23/03/66	/		/		/	/	/			/	วิบูลย์
22/06/66	/		/		/	/	/			/	วิบูลย์
24/09/66	/		/		/	/	/			/	วิบูลย์
23/01/67	/		/		/	/	/			/	วิบูลย์
25/03/67	/		/		/	/	/			/	วิบูลย์

ภาพถังปกติ

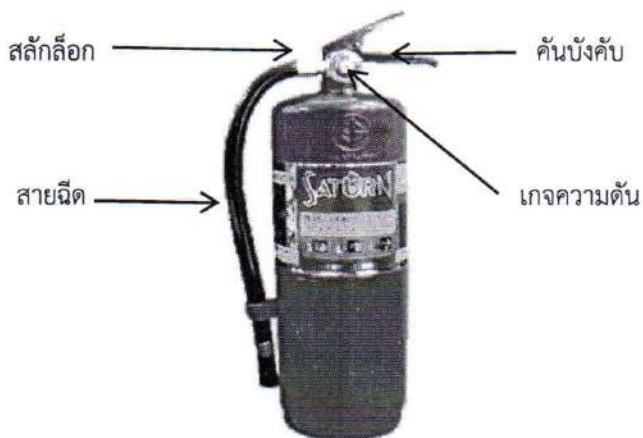

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

☒ ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน	นาย วิบูลย์ วัฒนวิทย์
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0017	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ชั้น 5 อาคารผู้รับจ้าง 2/2 อาคาร

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	วิชัย
28/04/64	/		/		/		/			/	วิชัย
24/06/64	/		/		/		/			/	วิชัย
28/09/64	/		/		/		/			/	วิชัย
26/01/65	/		/		/		/			/	วิชัย
26/04/65	/		/		/		/			/	วิชัย
26/07/65	/		/		/		/			/	วิชัย
25/11/65	/		/		/		/			/	วิชัย
23/03/66	/		/		/		/			/	วิชัย
22/06/66	/		/		/		/			/	วิชัย
27/09/66	/		/		/		/			/	วิชัย
23/01/67	/		/		/		/			/	วิชัย
25/03/67	/		/		/		/			/	วิชัย

ภาพถังปกติ

สลักล็อก

สายฉีด

คันบังคับ

เกจความดัน

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด


สาเหตุการชำรุด
☒ ใช้งาน ☐ หมดอายุ ☐ อื่นๆ

ผู้รายงาน	นาย วิชัย รุ่งเรือง
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.

แผนที่จุดติดตั้งถังดับเพลิง หมู่ที่ 6 บ้านมะขามป้อมใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

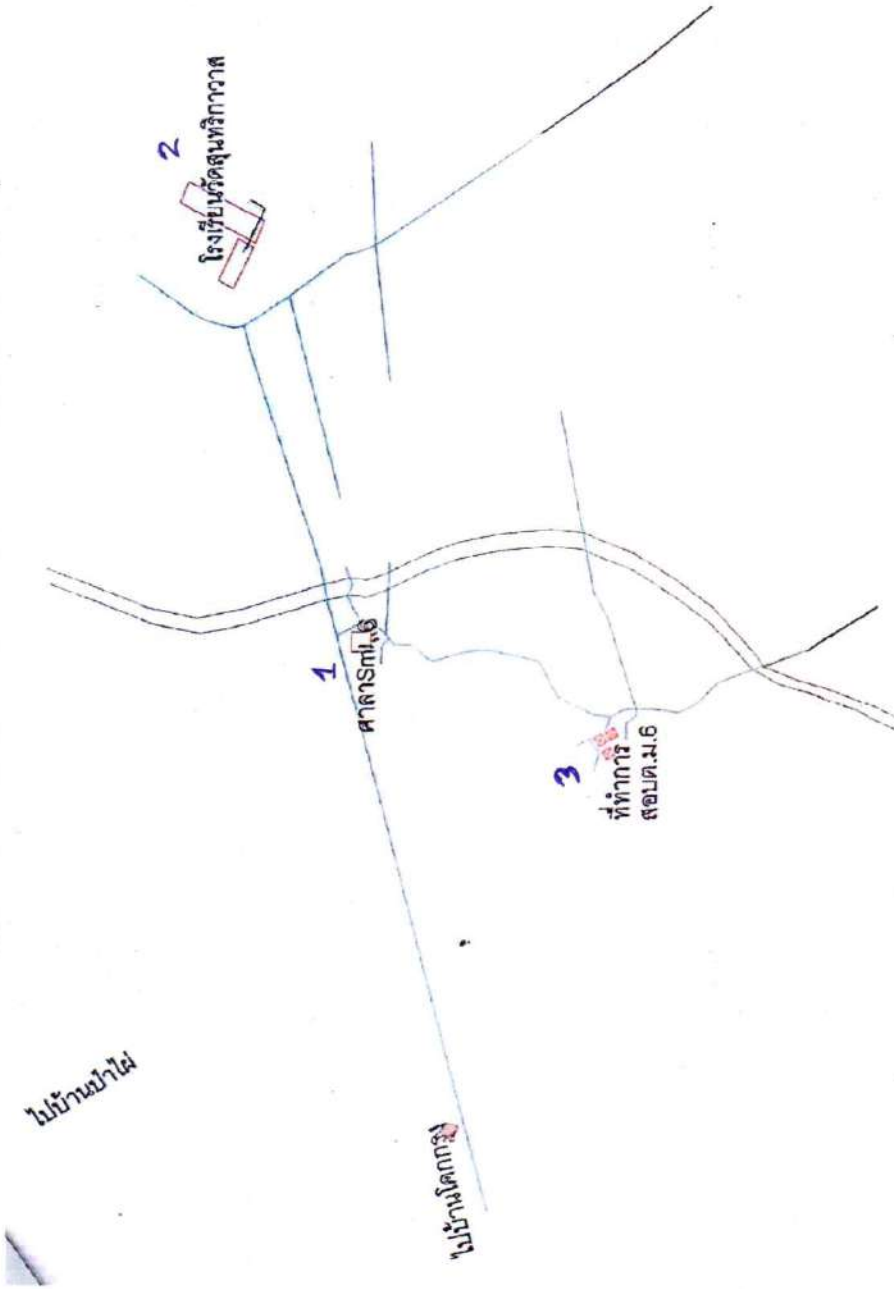

- | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|
| 1. จุดติดตั้ง | ศาลา 5 ม 1 | หมายเลขตั้ง | หมายเลขถึง |
| 2. จุดติดตั้ง | วัดสมทิวา | หมายเลขตั้ง | หมายเลขถึง |
| 3. จุดติดตั้ง | บ้าน สม. 6 | หมายเลขตั้ง | หมายเลขถึง |
| 4. จุดติดตั้ง | | หมายเลขตั้ง | หมายเลขถึง |
| 5. จุดติดตั้ง | | หมายเลขตั้ง | หมายเลขถึง |
| 6. จุดติดตั้ง | | หมายเลขตั้ง | หมายเลขถึง |
| 7. จุดติดตั้ง | | หมายเลขตั้ง | หมายเลขถึง |
| 8. จุดติดตั้ง | | หมายเลขตั้ง | หมายเลขถึง |




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0016	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	นร/ 6 ศาลา 5 ม.1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/62/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
28/04/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
24/06/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
28/09/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
26/01/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
20/04/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
26/07/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
25/11/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
23/03/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
22/06/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
27/09/66	/		/		/		/			✓	วิบูลย์
23/01/67	/		/		/		/			/	วิบูลย์
25/03/67	/		/		/		/				วิบูลย์

ภาพถังดับเพลิง

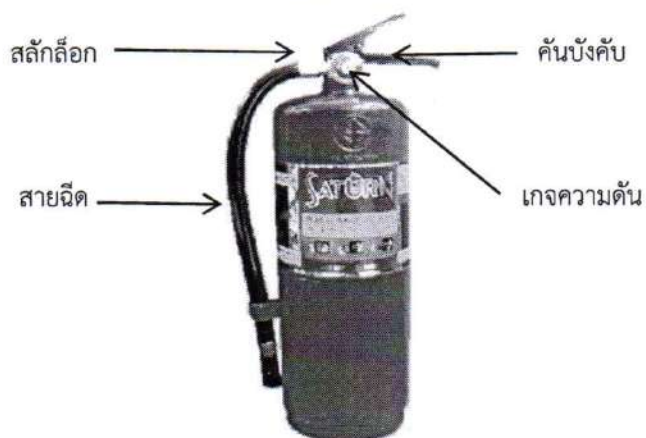

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(/) ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน	นาย วิบูลย์ วัฒนศิริพงษ์
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ร.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0015	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	๒๔.6 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			✓	จิ๋ว:พล
28/04/64	/		/		/		/			✓	จิ๋ว:พล
24/06/64	/		/		/		/			/	จิ๋ว:พล
28/09/64	/		/		/		✓			/	จิ๋ว:พล
26/01/65	/		/		/		✓			/	จิ๋ว:พล
20/04/65	/		/		/		✓			/	จิ๋ว:พล
26/07/65	/		/		/		✓			/	จิ๋ว:พล
25/11/65	/		/		/		✓			/	จิ๋ว:พล
23/03/66	/		/		/		/			/	จิ๋ว:พล
22/06/66	/		/		/		/			/	จิ๋ว:พล
27/09/66	/		/		/		X			/	จิ๋ว:พล
23/01/67	/		/		/		✓			/	จิ๋ว:พล
25/03/67	/		✓		/		✓			/	จิ๋ว:พล

ภาพถังปกติ

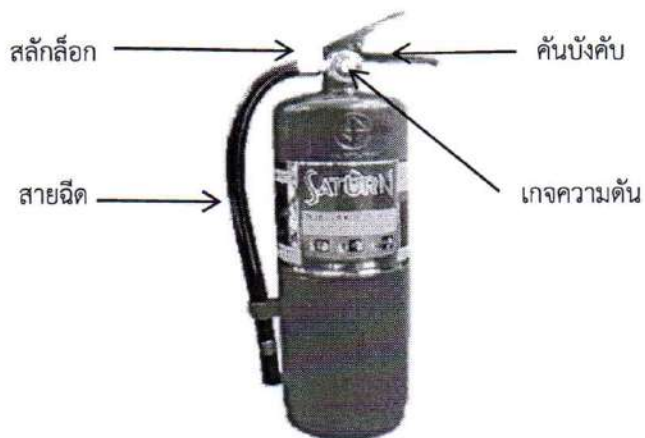

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

☒ ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน	นาย วิมล วิชาญ
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0014	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	252/6 บ้านสวนจิตร ๐๖๓.

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
28/04/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
24/06/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
28/09/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
26/01/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
20/04/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
26/07/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
25/11/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
23/03/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
22/06/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
27/09/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
23/01/67	/		/		/		/			/	วิบูลย์
25/03/67	/		/		/		/			/	วิบูลย์

ภาพถังปกติ

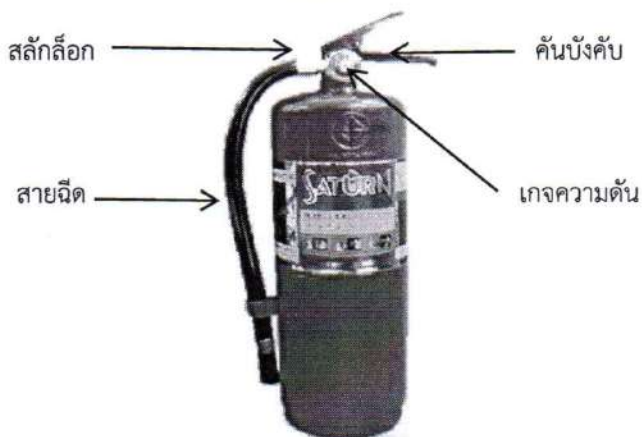

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

☒ ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

นาย วิบูลย์ จิตต์จิตร

ตำแหน่ง


ช่างเทคนิค

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ร.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.

แผนที่จุดติดตั้งดับเพลิง หมู่ที่ 7 บ้านวังแรง
องค์การบริหารส่วนตำบลจำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

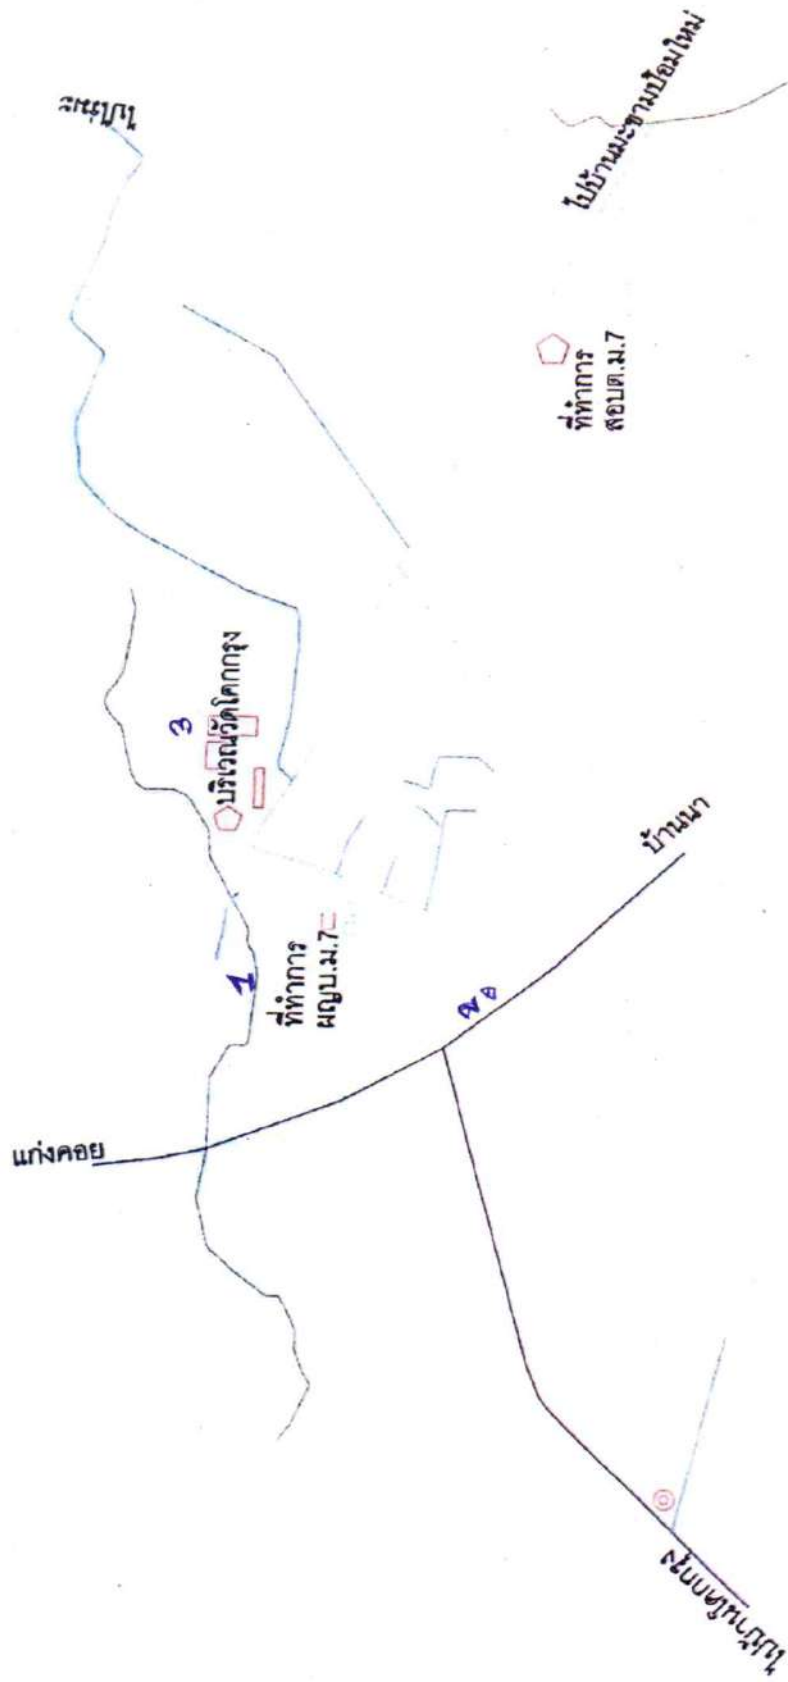

- จุดติดตั้ง.....บ้านวังแรง.....หมายเลขถึง.....
- จุดติดตั้ง.....หมู่ 7 บ้านมะขามใหม่.....หมายเลขถึง.....
- จุดติดตั้ง.....วัดโคกกรุง.....หมายเลขถึง.....
- จุดติดตั้ง.....บ้านนา.....หมายเลขถึง.....



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0013	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	นร/7 อาคาร 9 ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
28/04/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
24/06/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
28/09/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
26/01/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
20/04/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
26/07/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
25/11/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
23/03/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
22/06/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
27/09/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
23/01/67	/		/		/		/			/	วิบูลย์
25/03/67	/		/		/		/			/	วิบูลย์

ภาพถังปกติ

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด
☒ ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน	รศ. วิบูลย์ จันทร์โสภา
ตำแหน่ง	อำนวยการ
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0012	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ชั้น 7 ห้างสรรพสินค้า

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
28/04/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
24/06/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
28/09/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
26/01/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
20/04/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
26/07/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
25/11/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
23/03/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
22/06/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
27/09/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
23/01/67	/		/		/		/			/	วิบูลย์
25/03/67	/		/		/		/			/	วิบูลย์

ภาพถังปกติ

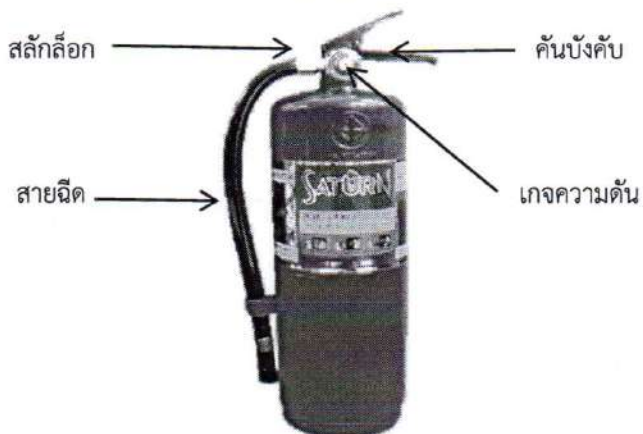

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(/) ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน	นาย วิบูลย์ งามเมือง
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0011	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ชั้น 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	สมิทธิ์
28/04/64	/		/		/		/			/	สมิทธิ์
24/06/64	/		/		/		/			/	สมิทธิ์
28/09/64	/		/		/		/			/	สมิทธิ์
26/01/65	/		/		/		/			/	สมิทธิ์
20/04/65	/		/		/		/			/	สมิทธิ์
26/07/65	/		/		/		/			/	สมิทธิ์
25/11/65	/		/		/		/			/	สมิทธิ์
23/03/66	/		/		/		/			/	สมิทธิ์
22/06/66	/		/		/		/			/	สมิทธิ์
27/09/66	/		/		/		/			/	สมิทธิ์
23/01/67	/		/		/		/			/	สมิทธิ์
25/03/67	/		/		/		/			/	สมิทธิ์

ภาพถังดับเพลิง

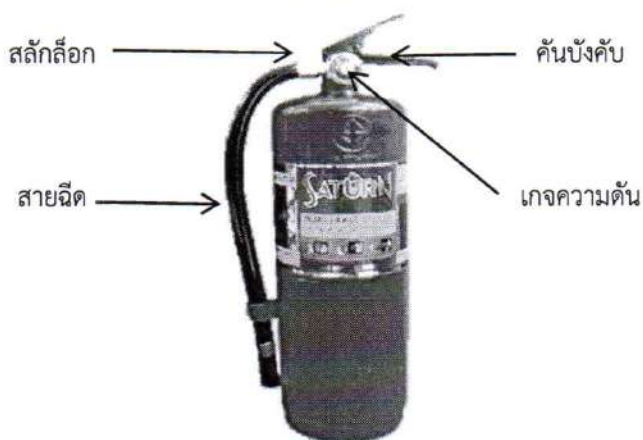

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด


(/) ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน	นาย สมิทธิ์ งามวงศ์
ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่าย!
วันที่	25/03/67

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.

แผนที่จุดติดตั้งถังดับเพลิง หมู่ที่ 8 บ้านมะขามป้อมเก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลจำฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

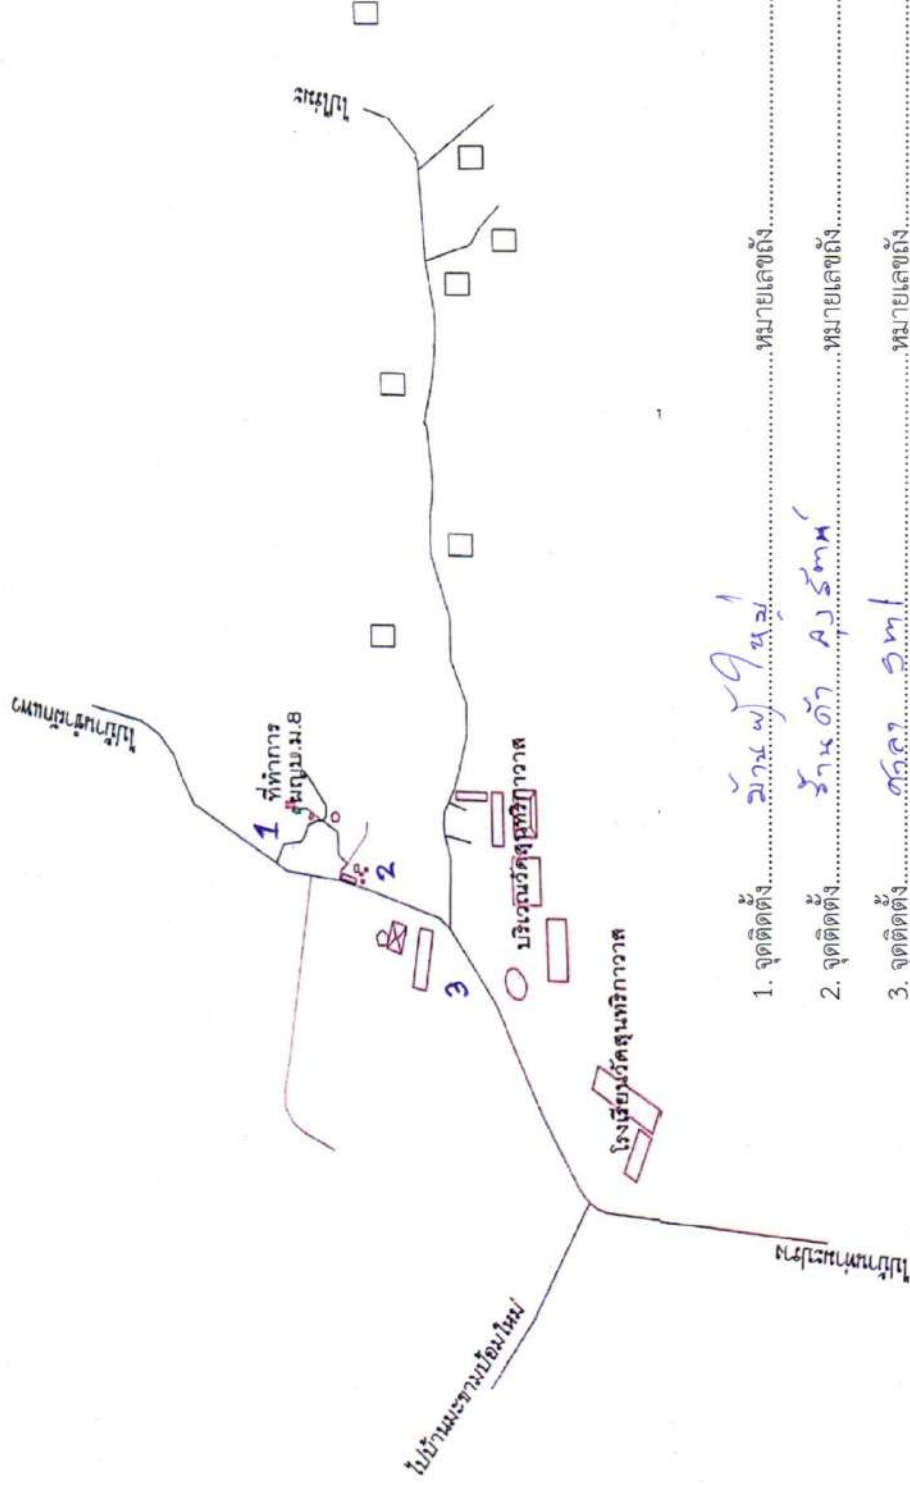

1. จุดติดตั้ง บ้าน พ. 9 หมายเลขถึง.....
2. จุดติดตั้ง ร้านค้า สุรพันธ์ หมายเลขถึง.....
3. จุดติดตั้ง ศ.ส.จ. 97 หมายเลขถึง.....
4. จุดติดตั้ง หมายเลขถึง..... 7. จุดติดตั้ง..... หมายเลขถึง.....
5. จุดติดตั้ง หมายเลขถึง..... 8. จุดติดตั้ง..... หมายเลขถึง.....
6. จุดติดตั้ง หมายเลขถึง..... 9. จุดติดตั้ง..... หมายเลขถึง.....



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0010	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ชั้น 8 บัณฑิต 9 ชั้น 24

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		✓			/	วิบูลย์
28/04/64	/		/		/		✓			/	วิบูลย์
24/06/64	/		/		/		✓			/	วิบูลย์
28/09/64	/		/		/		✓			/	วิบูลย์
26/01/65	/		/		/		✓			/	วิบูลย์
20/04/65	/		/		/		✓			/	วิบูลย์
26/07/65	/		/		/		✓			/	วิบูลย์
25/11/65	/		/		/		✓			/	วิบูลย์
23/03/66	/		/		/		✓			✓	วิบูลย์
22/06/66	/		/		/		✓			✓	วิบูลย์
27/09/66	/		/		/		✓			✓	วิบูลย์
23/01/67	/		/		/		✓			✓	วิบูลย์
25/03/67	/		/		/		✓			✓	วิบูลย์

ภาพถังปกติ สลักล็อก  สายฉีด คันบังคับ เกจความดัน หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน	รายละเอียดการชำรุด <table border="1" style="width: 100%; height: 100px; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> สาเหตุการชำรุด (✓) ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ผู้รายงาน</td> <td>นาย วิบูลย์ วัฒนวิทย์</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่ง</td> <td>ช่างซ่อม</td> </tr> <tr> <td>วันที่</td> <td> </td> </tr> </table>					ผู้รายงาน	นาย วิบูลย์ วัฒนวิทย์	ตำแหน่ง	ช่างซ่อม	วันที่	
ผู้รายงาน	นาย วิบูลย์ วัฒนวิทย์										
ตำแหน่ง	ช่างซ่อม										
วันที่											

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0008	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ชั้น 8 อาคาร 5 ม 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
28/04/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
24/06/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
28/09/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
26/01/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
20/04/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
26/07/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
25/11/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
23/03/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
22/06/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
27/09/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
23/01/67	/		/		/		/			/	วิบูลย์
25/03/67	/		/		/		/			/	วิบูลย์

ภาพถังปกติ

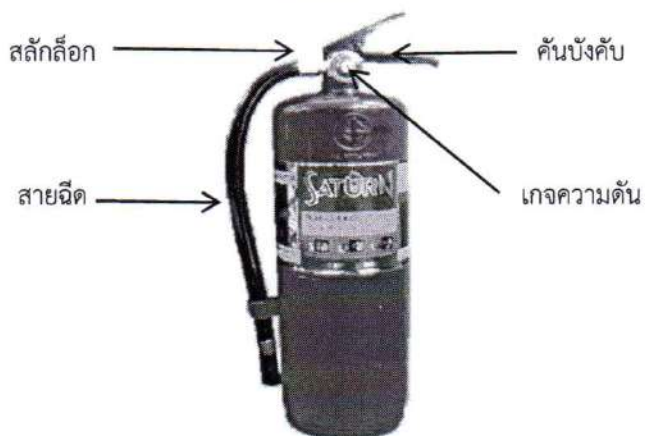

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

☒ ใช้งาน ☐ หมดอายุ ☐ อื่นๆ

ผู้รายงาน	นาย วิบูลย์ วัฒนศิริ
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0009	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	หมู่ 8 บ้านดัว ลุงรัตน์

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	จิ๋ว.พล
28/04/64	/		/		/		/			/	จิ๋ว.พล
24/06/64	/		/		/		/			/	จิ๋ว.พล
28/09/64	/		/		/		/			/	จิ๋ว.พล
26/01/65	/		/		/		/			/	จิ๋ว.พล
20/04/65	/		/		/		/			/	จิ๋ว.พล
26/07/65	/		/		/		/			/	จิ๋ว.พล
25/11/65	/		/		/		/			/	จิ๋ว.พล
23/03/66	/		/		/		/			/	จิ๋ว.พล
22/06/66	/		/		/		/			/	จิ๋ว.พล
22/09/66	/		/		/		/			/	จิ๋ว.พล
23/01/67	/		/		/		/			/	จิ๋ว.พล
25/03/67	/		/		/		/			/	จิ๋ว.พล

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

☒ ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

นาย วิวัฒน์ วัฒนศิริกุล

ตำแหน่ง

ช่างเทคนิค


วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.

แผนที่จุดติดตั้งถังดับเพลิง หมู่ที่ 9 บ้านวังแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

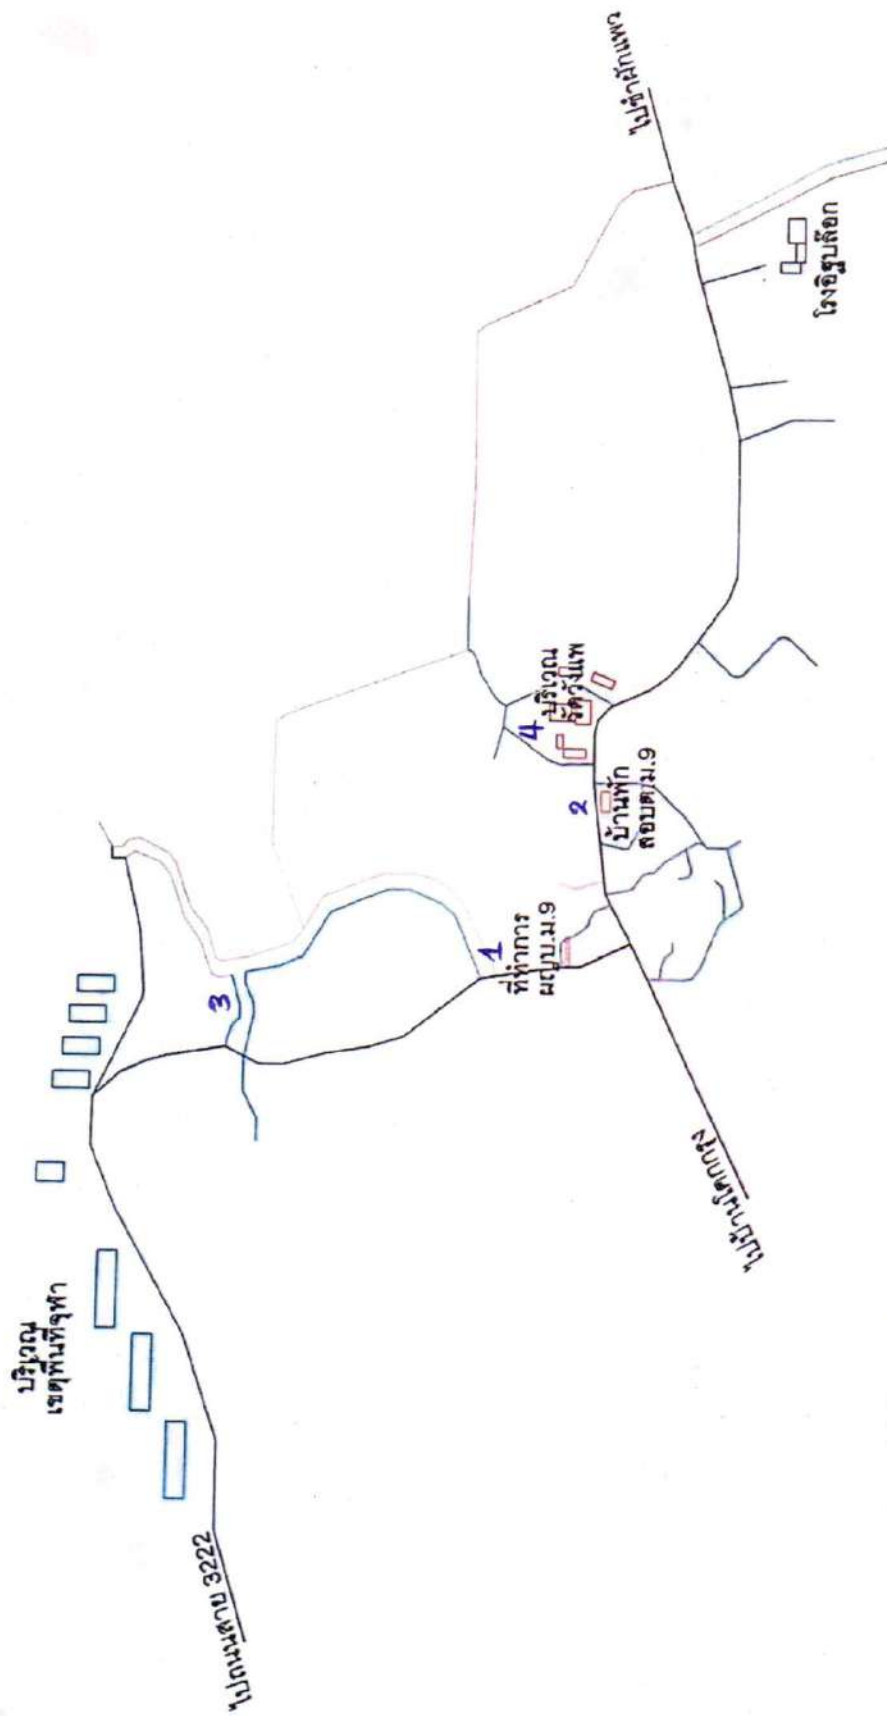

1. จุดติดตั้ง..... 1. จุดติดตั้ง..... 5. จุดติดตั้ง..... หมายถึง..... หมายถึงเลขถึง.....
2. จุดติดตั้ง..... 2. จุดติดตั้ง..... 6. จุดติดตั้ง..... หมายถึง..... หมายถึงเลขถึง.....
3. จุดติดตั้ง..... 3. จุดติดตั้ง..... 7. จุดติดตั้ง..... หมายถึง..... หมายถึงเลขถึง.....
4. จุดติดตั้ง..... 4. จุดติดตั้ง..... 8. จุดติดตั้ง..... หมายถึง..... หมายถึงเลขถึง.....




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-003A	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ชั้น 9 ศาลา 5 ม.1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	วิษณุพงศ์
28/04/64	/		/		/		/			/	วิษณุพงศ์
24/06/64	/		/		/		/			/	วิษณุพงศ์
28/09/64	/		/		/		/			/	วิษณุพงศ์
26/01/65	/		/		/		/			/	วิษณุพงศ์
20/04/65	/		/		/		/			/	วิษณุพงศ์
26/07/65	/		/		/		/			/	วิษณุพงศ์
25/11/65	/		/		/		/			/	วิษณุพงศ์
23/03/66	/		/		/		/			/	วิษณุพงศ์
22/06/66	/		/		/		/			/	วิษณุพงศ์
27/09/66	/		/		/		/			/	วิษณุพงศ์
23/01/67	/		/		/		/			/	วิษณุพงศ์
25/03/67	/		/		/		/			/	วิษณุพงศ์

ภาพถังปกติ

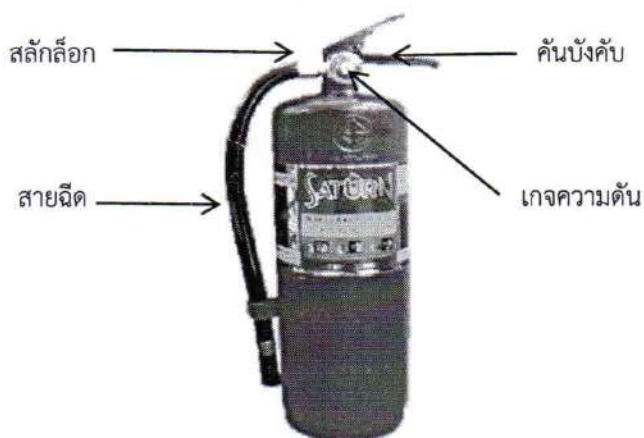

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

☒ ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน	นาย วิษณุพงศ์ นิ่มโสมภักดิ์
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0033	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	นร/ 9 บ้านฉางจิก อบต

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	วิบูล
28/04/64	/		/		/		/			/	วิบูล
24/06/64	/		/		/		/			/	วิบูล
28/09/64	/		/		/		/			/	วิบูล
26/01/65	/		/		/		/			/	วิบูล
20/04/65	/		/		/		/			/	วิบูล
26/07/65	/		/		/		/			/	วิบูล
25/11/65	/		/		/		/			/	วิบูล
23/03/66	/		/		/		/			/	วิบูล
22/06/66	/		/		/		/			/	วิบูล
27/09/66	/		/		/		/			/	วิบูล
23/01/67	/		/		/		/			/	วิบูล
25/03/67	/		/		/		/			/	วิบูล

ภาพถังปกติ

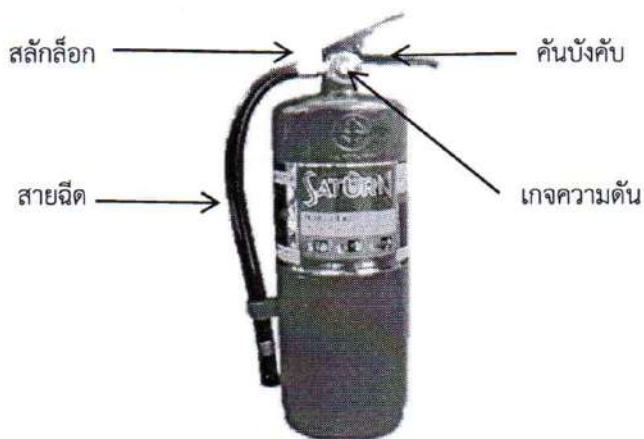

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

☒ ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

นาย วิบูล นันทะกิจ

ตำแหน่ง

ช่างซ่อม

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0032	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	น.ร. 1 บ้านดัว ลุง ชู ญ

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/		/		อ.บ.น.
28/04/64	/		/		/		/		/		อ.บ.น.
24/06/64	/		/		/		/		/		อ.บ.น.
28/09/64	/		/		/		/		/		อ.บ.น.
26/01/65	/		/		/		/		/		อ.บ.น.
20/04/65	/		/		/		/		/		อ.บ.น.
26/07/65	/		/		/		/		/		อ.บ.น.
25/11/65	/		/		/		/		/		อ.บ.น.
23/03/66	/		/		/		/		/		อ.บ.น.
22/06/66	/		/		/		/		/		อ.บ.น.
27/09/66	/		/		/		/		/		อ.บ.น.
23/01/67	/		/		/		/		/		อ.บ.น.
25/03/67	/		/		/		/		/		อ.บ.น.

ภาพถังปกติ สลักล็อก สายฉีด คันบังคับ เกจความดัน หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน	รายละเอียดการชำรุด <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> </table> สาเหตุการชำรุด (/) ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ผู้รายงาน</td> <td>นาย อ.บ.น. นิสิต</td> </tr> <tr> <td>ตำแหน่ง</td> <td>อ.บ.น.</td> </tr> <tr> <td>วันที่</td> <td></td> </tr> </table>					ผู้รายงาน	นาย อ.บ.น. นิสิต	ตำแหน่ง	อ.บ.น.	วันที่	
ผู้รายงาน	นาย อ.บ.น. นิสิต										
ตำแหน่ง	อ.บ.น.										
วันที่											

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0031	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	นย/ 9 วัด วิห

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/	/	/			/	วิบูลย์
28/04/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
24/06/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
28/09/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
26/10/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
20/04/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
26/07/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
25/11/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
23/03/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
22/06/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
27/09/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
23/01/67	/		/		/		/			/	วิบูลย์
25/03/67	/		/		/		/			/	วิบูลย์

ภาพถังปกติ

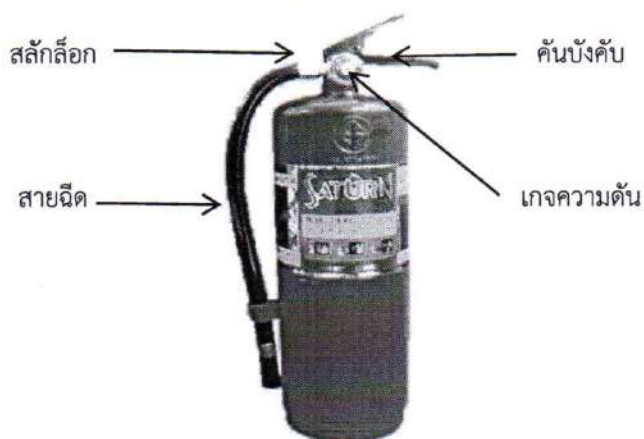

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

☒ ใช้งาน ☐ หมดอายุ ☐ อื่นๆ

ผู้รายงาน

นาย วิบูลย์ นันทะวงษ์

ตำแหน่ง

ช่างเทคนิค


วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.

แผนที่จุดติดตั้งถังดับเพลิง หมู่ที่ 10 บ้านธารน้ำตก
องค์การบริหารส่วนตำบลจำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

บ้านโป่งแห่

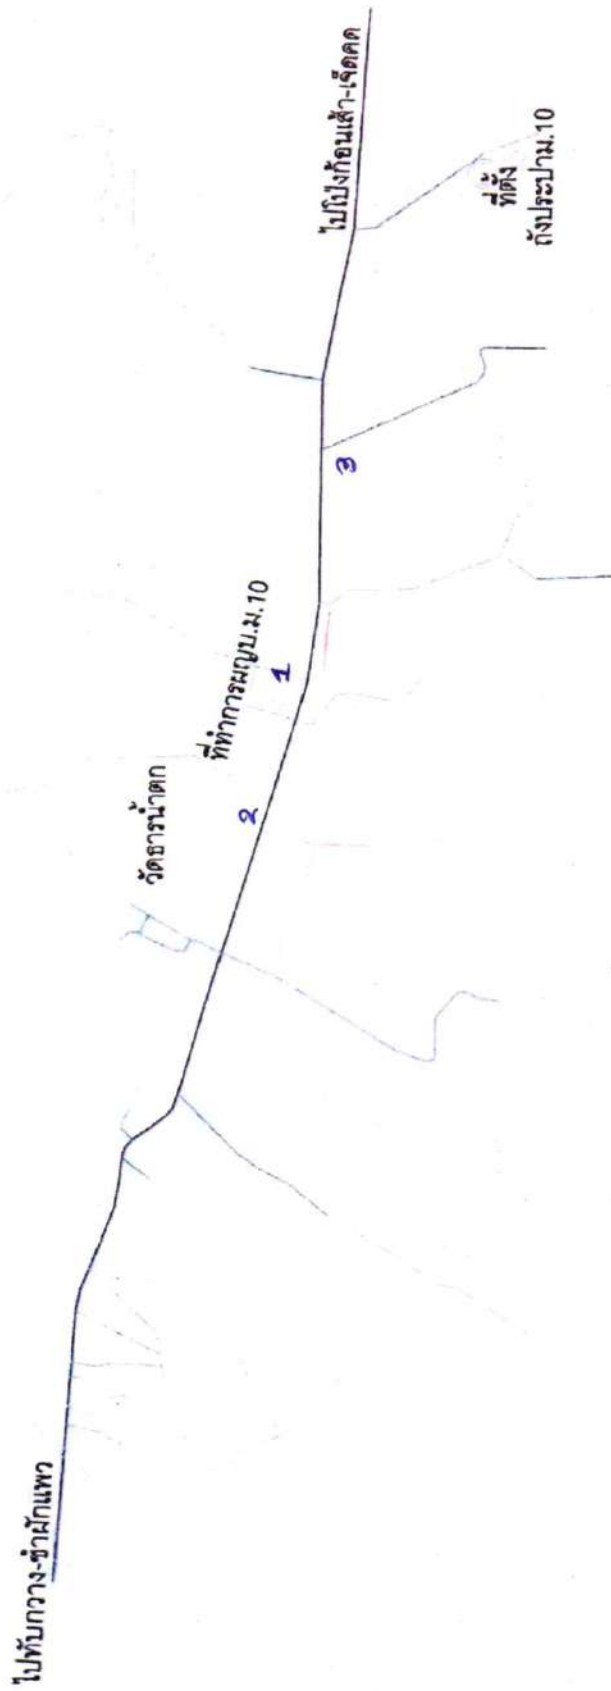

ที่ทำการ อบ.ม.10

- | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 1. จุดติดตั้ง..... | วัดผุ่ใหญ่ | หมายเลขถัง..... | 5. จุดติดตั้ง..... | หมายเลขถัง..... |
| 2. จุดติดตั้ง..... | โรงเรียนวัดผุ่ใหญ่ | หมายเลขถัง..... | 6. จุดติดตั้ง..... | หมายเลขถัง..... |
| 3. จุดติดตั้ง..... | บ้านสมานใจ ม.10 | หมายเลขถัง..... | 7. จุดติดตั้ง..... | หมายเลขถัง..... |
| 4. จุดติดตั้ง..... | | หมายเลขถัง..... | 8. จุดติดตั้ง..... | หมายเลขถัง..... |



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0005	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	นย/10 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๐๖๓๓.

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
28/04/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
24/06/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
28/09/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
26/01/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
20/04/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
26/07/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
25/11/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
23/03/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
22/06/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
27/09/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
23/01/67	/		/		/		/			/	วิบูลย์
25/03/67	/		/		/		/			/	วิบูลย์

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(/) ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน	นาย วิบูลย์ นามะพันธุ์
ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.




บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
A72-62-0006	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ชั้น 10 หอแก้วเขียว

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
28/04/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
24/06/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
28/09/64	/		/		/		/			/	วิบูลย์
26/01/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
20/04/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
26/07/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
25/11/65	/		/		/		/			/	วิบูลย์
23/03/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
22/06/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
27/09/66	/		/		/		/			/	วิบูลย์
23/01/67	/		/		/		/			/	วิบูลย์
25/03/67	/		/		/		/			/	วิบูลย์

ภาพถังปกติ

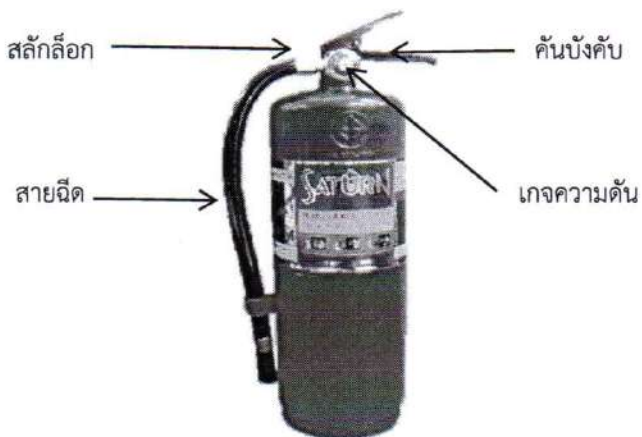

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(/) ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

นาย วิบูลย์ นันทะกุล

ตำแหน่ง

ช่างเทคนิค

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
472-62-0007	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ชั้น 10 อาคาร 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/02/64	✓		✓		✓		✓			✓	อ.บ.พล
28/04/64	✓		✓		✓		✓			✓	อ.บ.พล
24/06/64	✓		✓		✓		✓			✓	อ.บ.พล
28/09/64	✓		✓		✓		✓			✓	อ.บ.พล
26/01/65	✓		✓		✓		✓			✓	อ.บ.พล
20/04/65	✓		✓		✓		✓			✓	อ.บ.พล
26/07/65	✓		✓		✓		✓			✓	อ.บ.พล
25/11/65	✓		✓		✓		✓			✓	อ.บ.พล
23/03/66	✓		✓		✓		✓			✓	อ.บ.พล
22/06/66	✓		✓		✓		✓			✓	อ.บ.พล
27/09/66	✓		✓		✓		✓			✓	อ.บ.พล
23/01/67	✓		✓		✓		✓			✓	อ.บ.พล
25/03/67	✓		✓		✓		✓			✓	อ.บ.พล

ภาพถังปกติ



หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิด CO2 ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน	นาย อ.บ.พล อ.บ.พล
ตำแหน่ง	อ.บ.พล
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- ส่งบันทึกการตรวจสอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกๆ ๓ เดือน ธ.ค., มี.ค., มิ.ย. และ ก.ย.